


EDIZIONE	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA
01	sostituito interruttore magnetotermico/differenziale	13/03/2003	A. Todaro
02	MODIFICATO CONFIGURAZIONE INTERRUTTORI GENERALI	08/01/2009	A. Rossin

## SPINA CEE 3P+N+T 16A 380V

4m CAVO H07RN - F  
5G2,5mm<sup>2</sup>

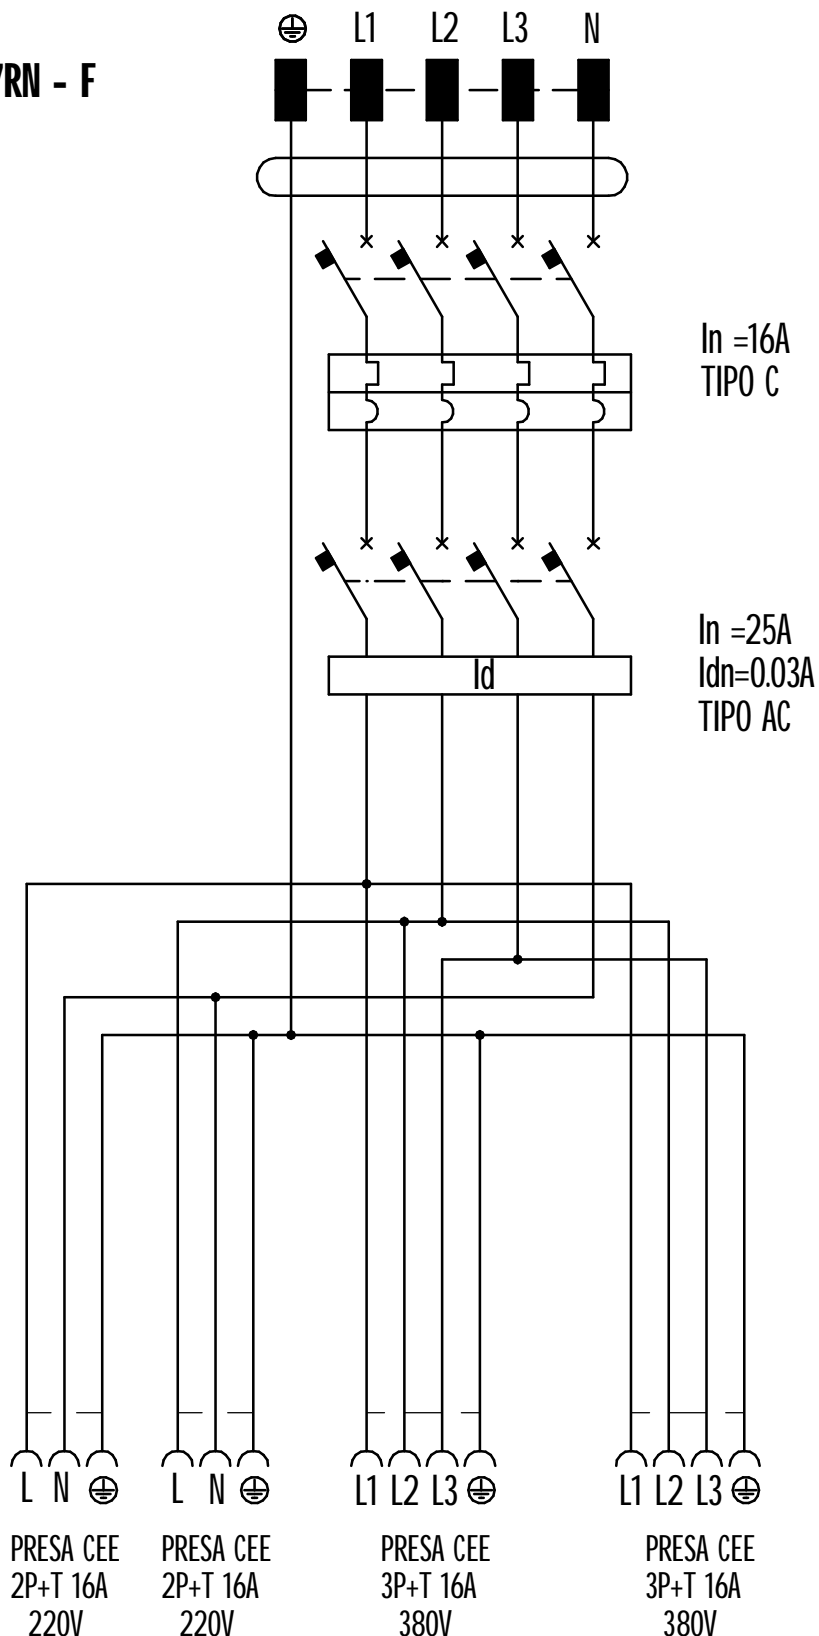

<b>DENOMINAZIONE</b> quadro IP65 dim.250+cavo pr:2 3p/16A + 2 4P/16A		<b>APPLICAZIONE</b>		<b>MATERIALE</b>		<b>TRATTAMENTI</b>		<b>ESECUTIVO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
								<b>SPERIMENTALE</b> <input type="checkbox"/>	
<b>FANTON</b> SPA CONSELVE (PD)						<b>SCALA</b>		<b>TOLL. GENERALE</b>	
IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA				<b>PROGETTISTA</b> A. Todaro		<b>VERIFICA</b> O. Grandi		<b>COD. PRODOTTO</b> 74321	
						<b>RAGGI NON QUOTATI</b>		<b>DATA</b> 29/04/2002	
								<b>N° DISEGNO</b> IMT108 / 74321	